


Conjunto de Aterramento Temporário para Rede Secundária Convencional (BT)

- ATR17439-1 | ATR17439-2

Corrente máxima de curto-circuito: - 60 ciclos: 5 kA

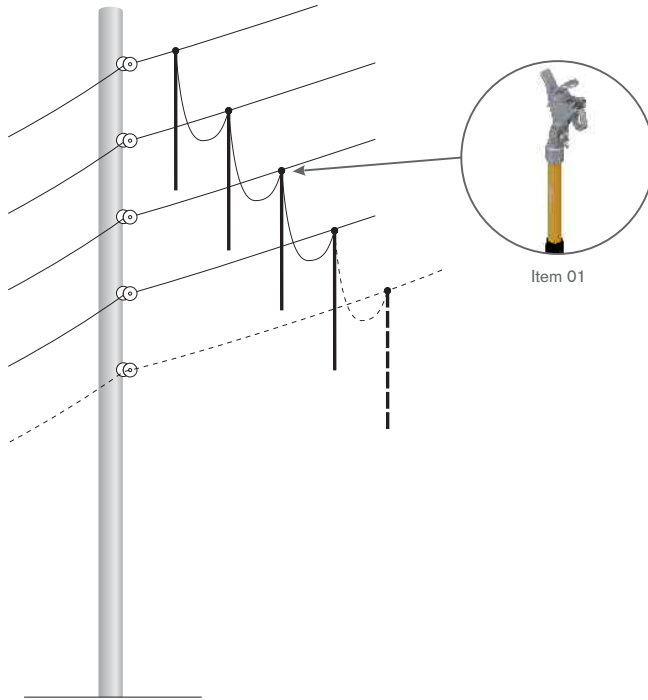

ATR17439-1

Item	Quant.	Unid.	Referência de Catálogo	Descrição
01	04	pç	ATR17348-1	Grampo de aterramento de pressão fixo em bastão RITZGLAS®, de Ø 25 mm x 300 mm, com punho de borracha
02	1,20	m	CTC-25	Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 25 mm ² , com isolamento em PVC transparente, sendo 3 lances de 400 mm
03	06	pç	ATR26446-2	Terminal de cobre estanhado para cabo 25 mm ²
04	06	pç	ATR17923-4	Termo retrátil
05	01	pç	ATR16843-7	Sacola para o acondicionamento e transporte do conjunto de aterramento

ATR17439-2

Item	Quant.	Unid.	Referência de Catálogo	Descrição
01	05	pç	ATR17348-1	Grampo de aterramento de pressão fixo em bastão RITZGLAS®, de Ø 25 mm x 300 mm, com punho de borracha
02	1,60	m	CTC-25	Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 25 mm ² , com isolamento em PVC transparente, sendo 4 lances de 400 mm
03	08	pç	ATR26446-2	Terminal de cobre estanhado para cabo 25 mm ²
04	08	pç	ATR17923-4	Termo retrátil
05	01	pç	ATR16843-7	Sacola para o acondicionamento e transporte do conjunto de aterramento